

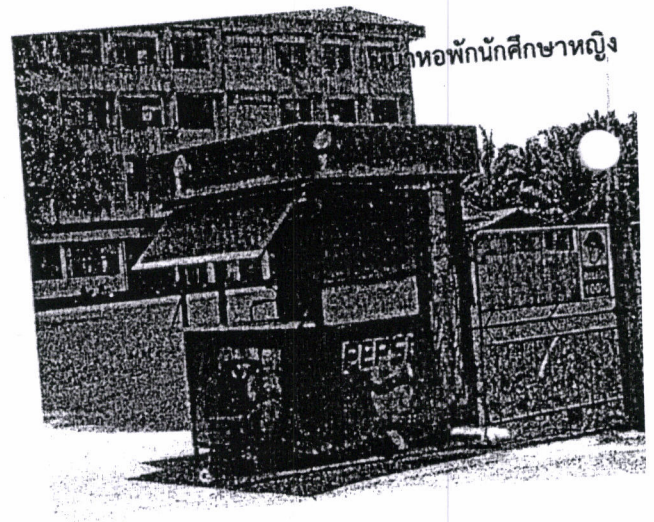
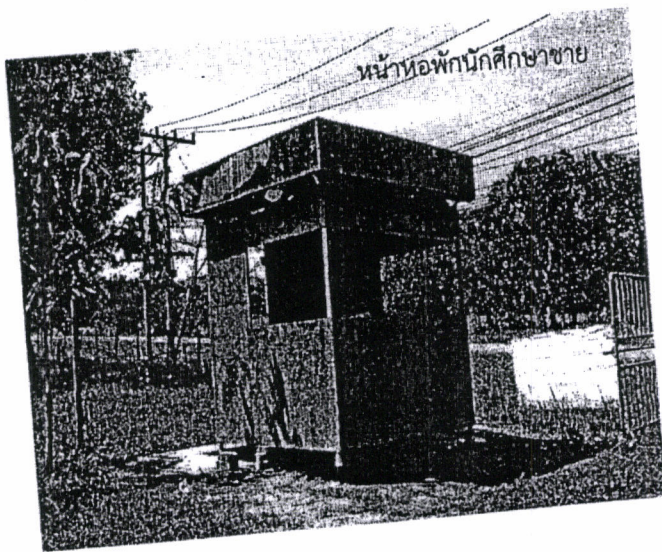




ภาพถ่ายบรรยากาศป้อมยาม

หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ

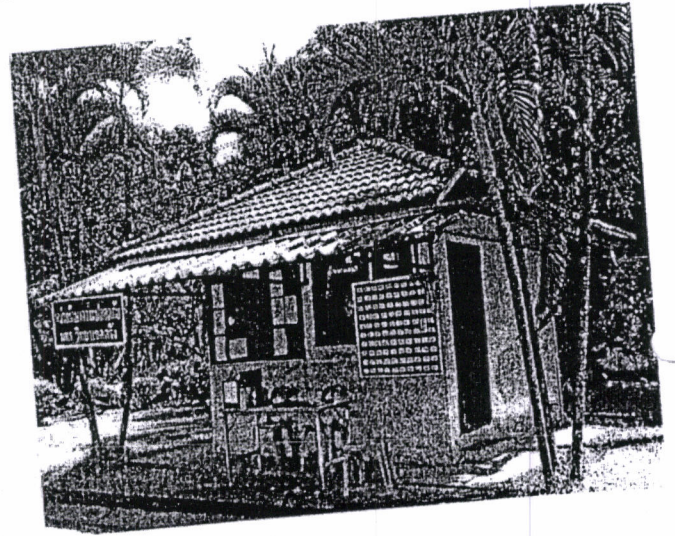


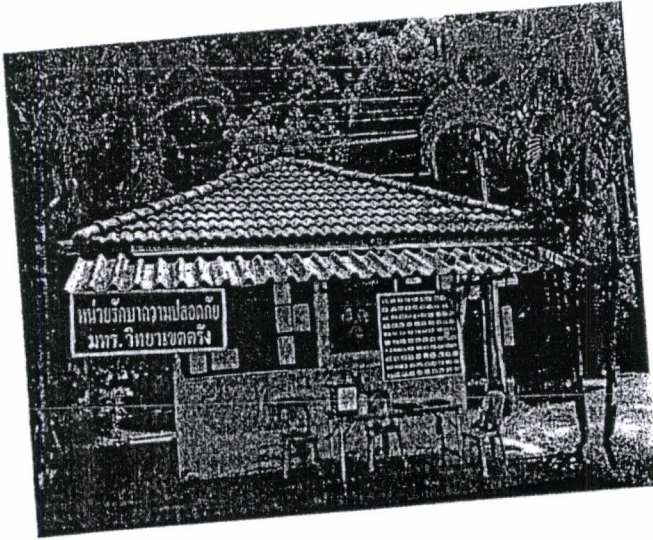


ภาพถ่ายบรรยากาศถึงประปาหน้าหอพักนักศึกษา มินกร 1

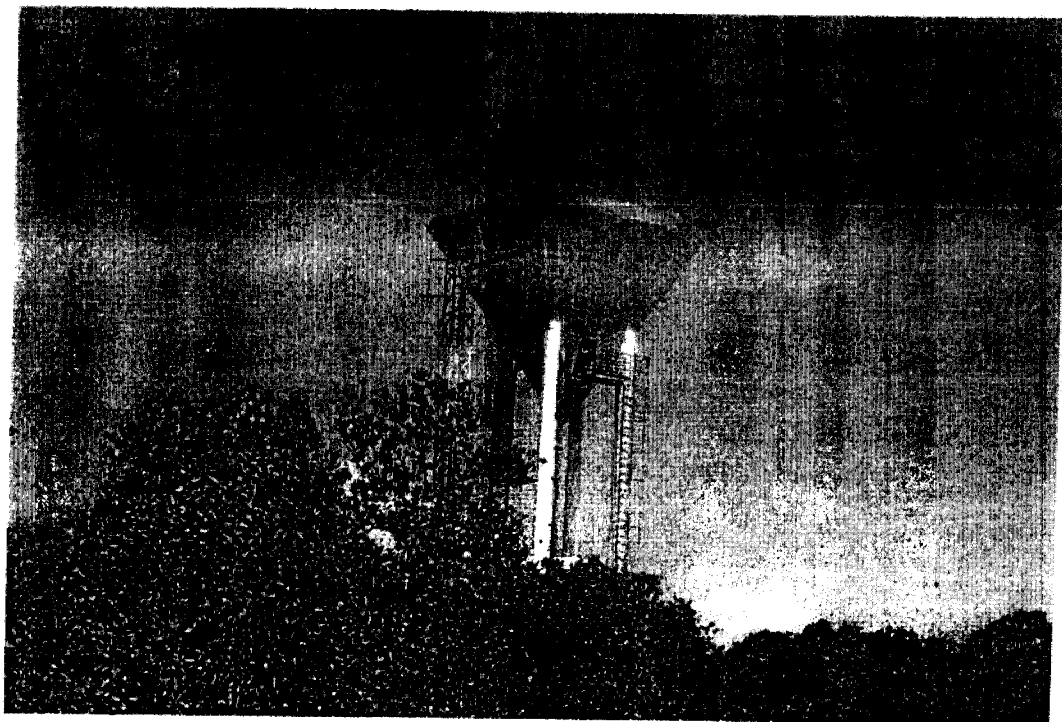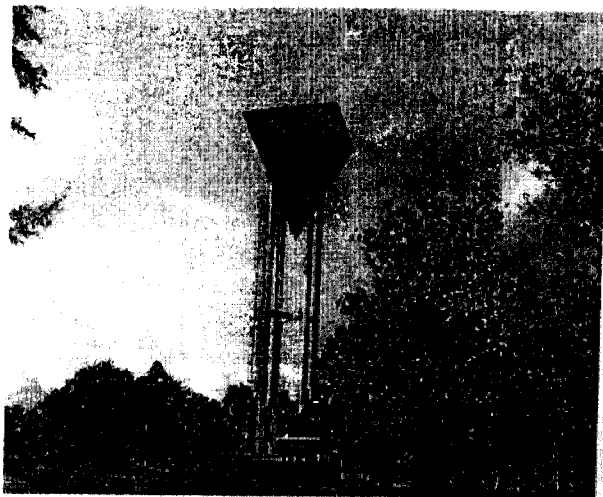




แสดงหม้อแปลงขนาดและสถานที่ตั้ง

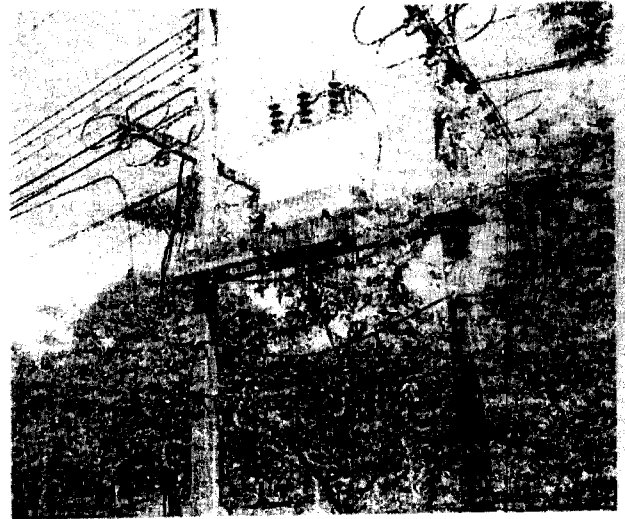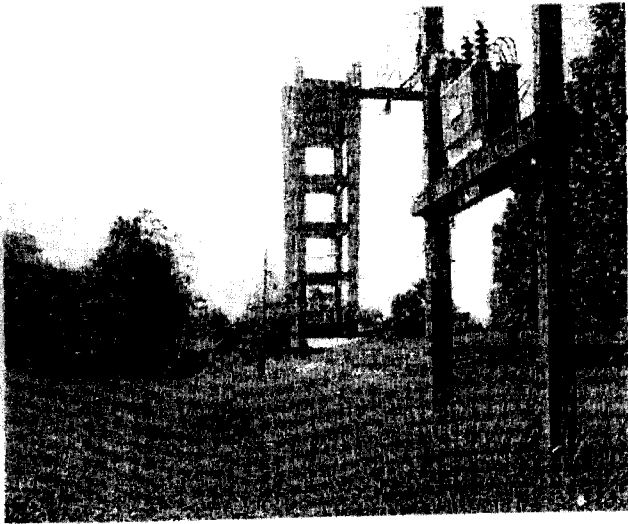

1.หม้อแปลงประปาหน้ามหาวิทยาลัย 100kva 2.หม้อแปลงอาคารสำนักงานวิทยาเขต 250 kva



3. หม้อแปลงอาคารเรียนรวม 315 kva

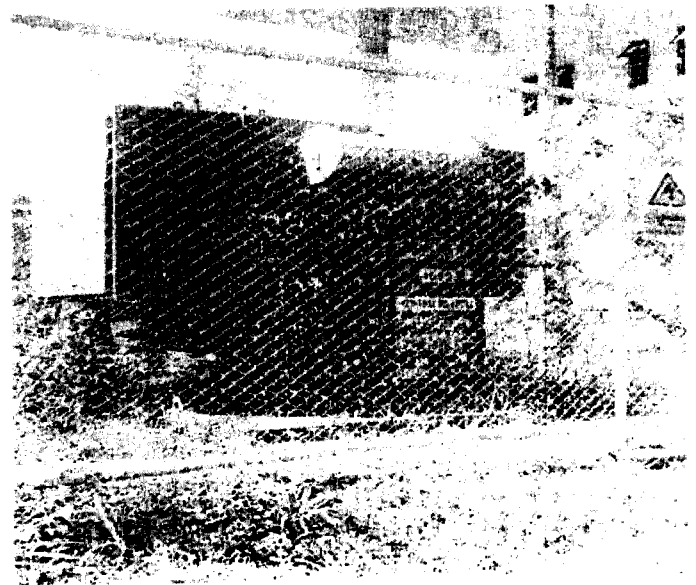

4.หม้อแปลงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1000 kva.



ภาพถ่ายถังกั้นเพลิงติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

